


Условные обозначения опор

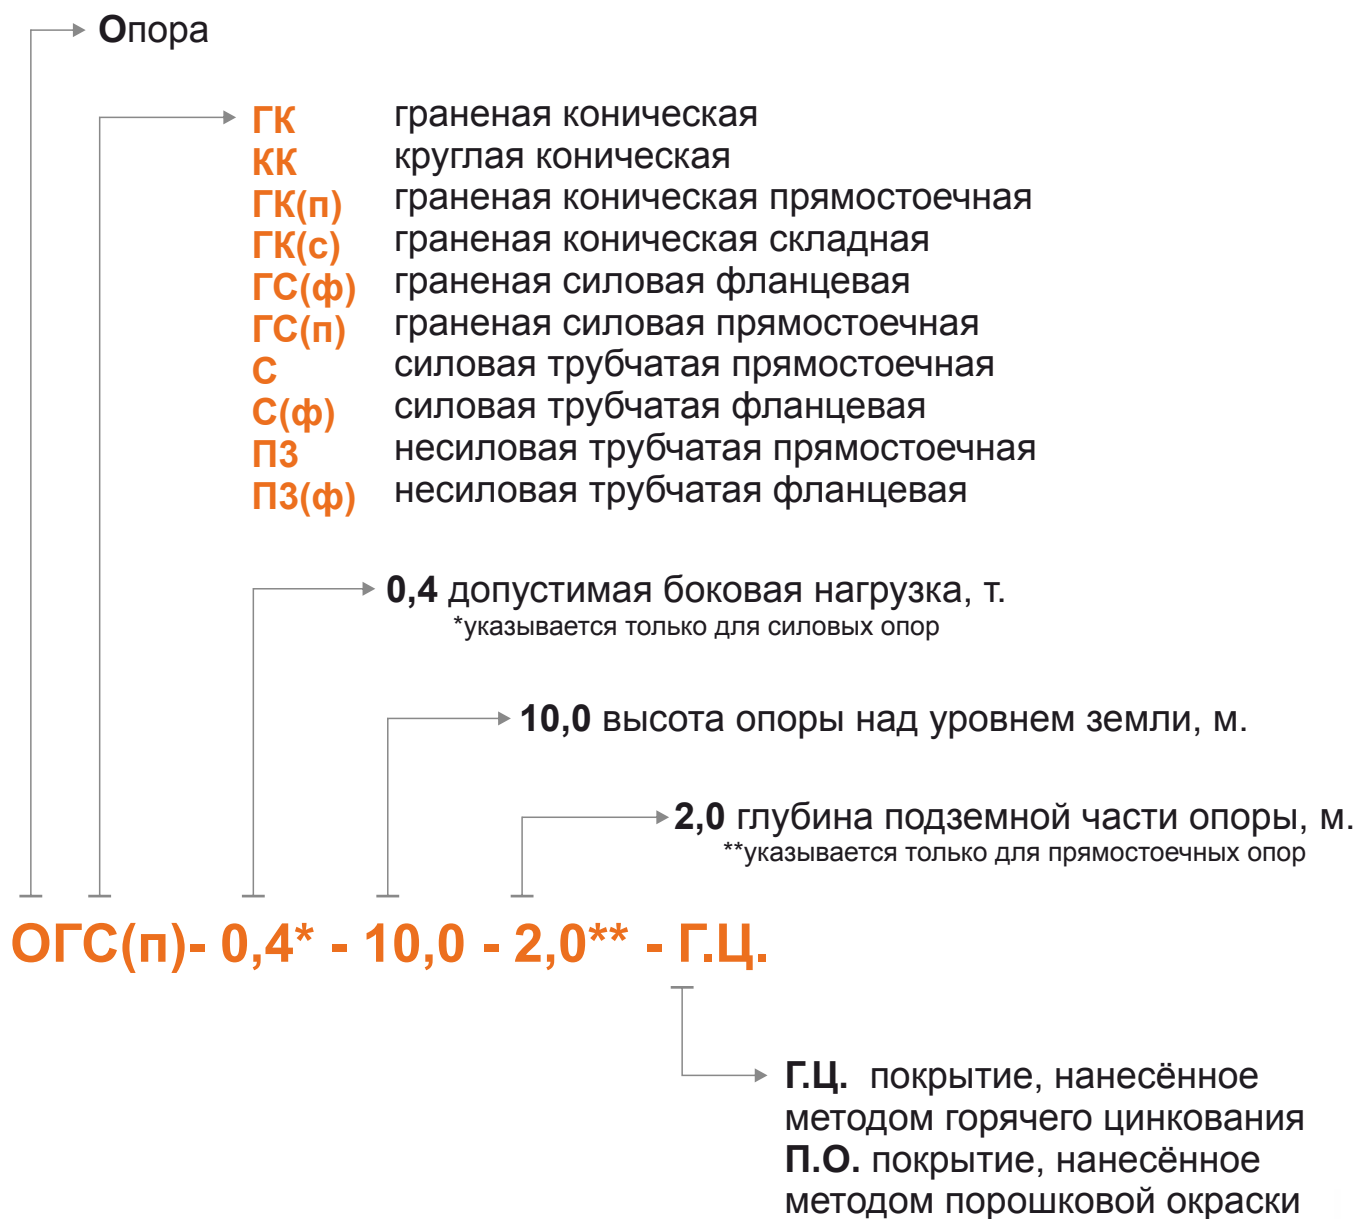

По умолчанию:

- Несилловые опоры предназначены для подземного подвода питания и имеют ревизионные окна и кронштейны для установки электрооборудования.
- Силовые опоры предназначены для воздушного подвода питания и не имеют ревизионные окна. (Под заказ изготавливаются с ревизионным люком, усиленного исполнения)